




コンプレッサーを消火栓に接続し、圧縮空気を充填



消火栓接続状況

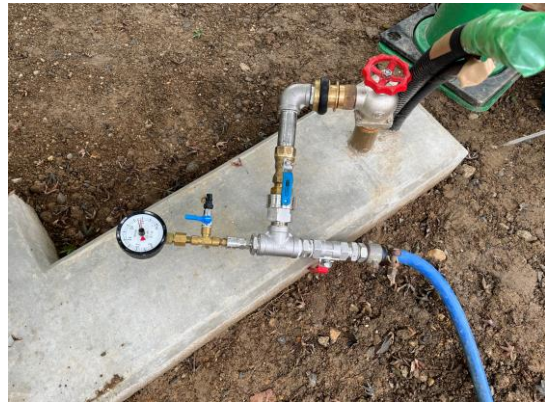

充填圧力：0.78MPa



圧力低下を確認



音聴棒による音聴



漏水探知機による音聴



ポーリング作業



地中音聴により漏水箇所を特定